


Thüringer Fernwasserversorgung · Haarbergstraße 37 · 99097 Erfurt

Planungsgruppe 91
Frau Beate Prill
Jägerstraße 7
99867 Gotha

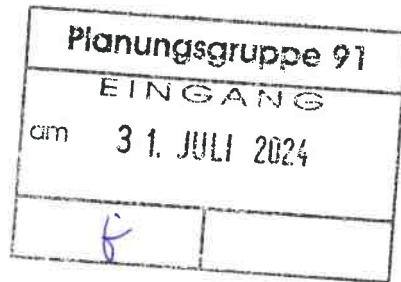

Thüringer Fernwasserversorgung

Anstalt des öffentlichen Rechts

Haarbergstraße 37

99097 Erfurt

Telefon: 0361 5509-0

Telefax: 0361 5509-111

info@thueringer-fernwasser.de

www.thueringer-fernwasser.de

Liegenschaften und

Anlagendokumentation

Flächennutzungsplan der Gemeinde Drei Gleichen und aller Gemarkungen, Landkreis Gotha - 2. Entwurf
Registriernummer BM/187/18 – 4. Ergänzung

29. Juli 2024
ass/made

Sehr geehrte Frau Prill,

bereits am 31. Mai 2018 haben wir eine Aufforderung zur Stellungnahme von Ihnen bezüglich der im Betreff näher bezeichneten Maßnahme erhalten und mit Schreiben vom 5. Juni 2018 beantwortet. Am 9. Juni 2021 erhielten wir eine erneute Anfrage zu dieser Maßnahme und beantworteten diese mit unserem Schreiben vom 3. August 2021 in Form unserer 2. Ergänzung zur Stellungnahme. Die 3. Ergänzung beantworteten wir mit Schreiben vom 4. Oktober 2022. Der Vorgang wird bei uns unter der Registriernummer BM/187/18 bearbeitet.

Nach Prüfung des mit Schreiben vom 17. Juli 2024 zugestellten Sachverhaltes ergeben sich keine Änderungen. Zur Aktualisierung und Vervollständigung Ihrer Unterlagen erhalten Sie als Anlage zu dieser 3. Ergänzung einen neuen Übersichtslageplan im Maßstab 1:25000, aus welchen Sie Lage und Verlauf unseres Anlagenbestandes entnehmen können. Bei Bedarf senden wir Ihnen unsere Stellungnahme einschließlich unserer 2. und 3. Ergänzung nochmals zu. Bitte fordern Sie die Kopie über leitungsauskunft@thueringer-fernwasser.de an.

Wie Ihnen bereits in unserer 1. Stellungnahme mitgeteilt, gehört auch die Talsperre (TS) Wechmar zu unserem Anlagenbestand. Mit der Neuklassifizierung der TS von der Talsperrenklasse (TSK) 2 in die TSK 1 ergibt sich, aufgrund der veränderten Bemessungsgrundlagen sowie der entsprechenden Anforderungen aus dem technischen Regelwerk für Stauanlagen der TSK 1, das Erfordernis umfangreicher Instandsetzungsmaßnahmen an verschiedenen bereits bestehenden Betriebseinrichtungen. Außerdem wird, um den Anforderungen der TSK 1 gerecht zu werden, die Neuerrichtung eines Zu- und Ablaufpegels erforderlich. Der Zulaufpegel wird nach gegenwärtigem Planungsstand im Schluftergraben nach dem Straßendurchlass an der L1045 der Apfelstädt-Überleitung angeordnet werden. Der Ablaufpegel wird unterhalb des Tosbeckens platziert.

Durch die Instandsetzung soll der Weiterbetrieb der Stauanlage für die nächsten 50 Jahre gewährleistet werden.

Aktuell befinden sich die Instandsetzungsmaßnahmen in der Phase der Vorplanung. Die bauliche Umsetzung ist nach gegenwärtigem Stand für den Zeitraum März 2026 bis März 2027 vorgesehen. Die Bautätigkeit erfordert die Errichtung von Baustelleneinrichtungs- und Zwischenlagerflächen sowie die Ertüchtigung der bestehenden Zuwegungen zur TS als Baustraßen für den Baustellenverkehr.

Das Absperrbauwerk der TS Wechmar einschließlich aller Anlagenteile des Komplexbauwerkes sowie das Tosbecken befinden sich auf Grundstücken im Eigentum der Thüringer Fernwasserversorgung (TFW). Dabei handelt es sich um die Flurstücke 321/6 und 321/5, Flur 5 sowie 30/4, Flur 7 in der Gemarkung Wechmar. Die Grundstücksflächen im Stauraum befinden sich im Eigentum Dritter. Es ist davon auszugehen, dass bauzeitlich Fremdf Flächen beansprucht werden müssen, z. B. als Baustelleneinrichtungs- sowie Zwischenlagerflächen. Sobald eine Vorzugsvariante zur weiteren Ausarbeitung der Instandsetzungsmaßnahmen feststeht, können im Rahmen der Entwurfs- und Genehmigungsplanung die Baumaßnahmen und der zu deren Umsetzung erforderliche Platzbedarf weiter konkretisiert werden.

Die TS Wechmar soll zukünftig für die Niedrigwasseraufhöhung der „Apfelstädt“ genutzt werden. Die Nutzungsart der Fischwirtschaft findet seit 2019 in der bislang bekannten und ausgeübten Form nicht mehr statt.

Zu beachten sind ferner unsere Dienstbarkeiten für die Überleitung Apfelstädt sowie perspektivisch für die oben genannten zu errichtenden Pegelanlagen im Nahbereich der Anlage. Hinsichtlich der fremdbeanspruchten Grundstücke im Stauraum der TS Wechmar stellte die TFW zur Regelung der Nutzungs- und Eigentumsverhältnisse den Antrag auf Flurbereinigung. Über den Zeitpunkt der Einleitung eines solchen Verfahrens kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

Sowohl unsere Stellungnahme vom 5. Juni 2018 als auch unsere 2. Ergänzung und 3. Ergänzung zur Stellungnahme behalten vollumfänglich in Form und Inhalt ihre Gültigkeit.

Die sich aus dieser Auskunft ergebenden Daten werden bei der TFW mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) ausschließlich im Rahmen der Zweckbestimmung und zur Verwaltung der angefragten Maßnahmen mit der angegebenen Registriernummer zweckgebunden verarbeitet, gespeichert und genutzt. Die Verarbeitung der im Rahmen dieser Auskunft erhobenen personenbezogenen Daten erfolgt im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), entsprechend Artikel 6 Absatz 1 b) DSGVO und besteht nur für den vorgenannten Zweck. Eine über den Auskunftszweck hinausgehende Datenverarbeitung findet nicht statt. Im Übrigen wird auf die Datenschutzhinweise der TFW unter <https://www.thueringer-fernwasser.de/datenschutz.html> verwiesen.


Sofern in der Planung des Vorhabens grundsätzliche Änderungen erfolgen, ist erneut eine Stellungnahme einzuholen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiterin, Frau Schröder-Scheit, Telefon 0361 5509-180.

Mit freundlichen Grüßen

Thüringer Fernwasserversorgung


i. V. Martina Christ
Leiter


i. A. Andrea Schröder-Scheit
Sachbearbeiterin

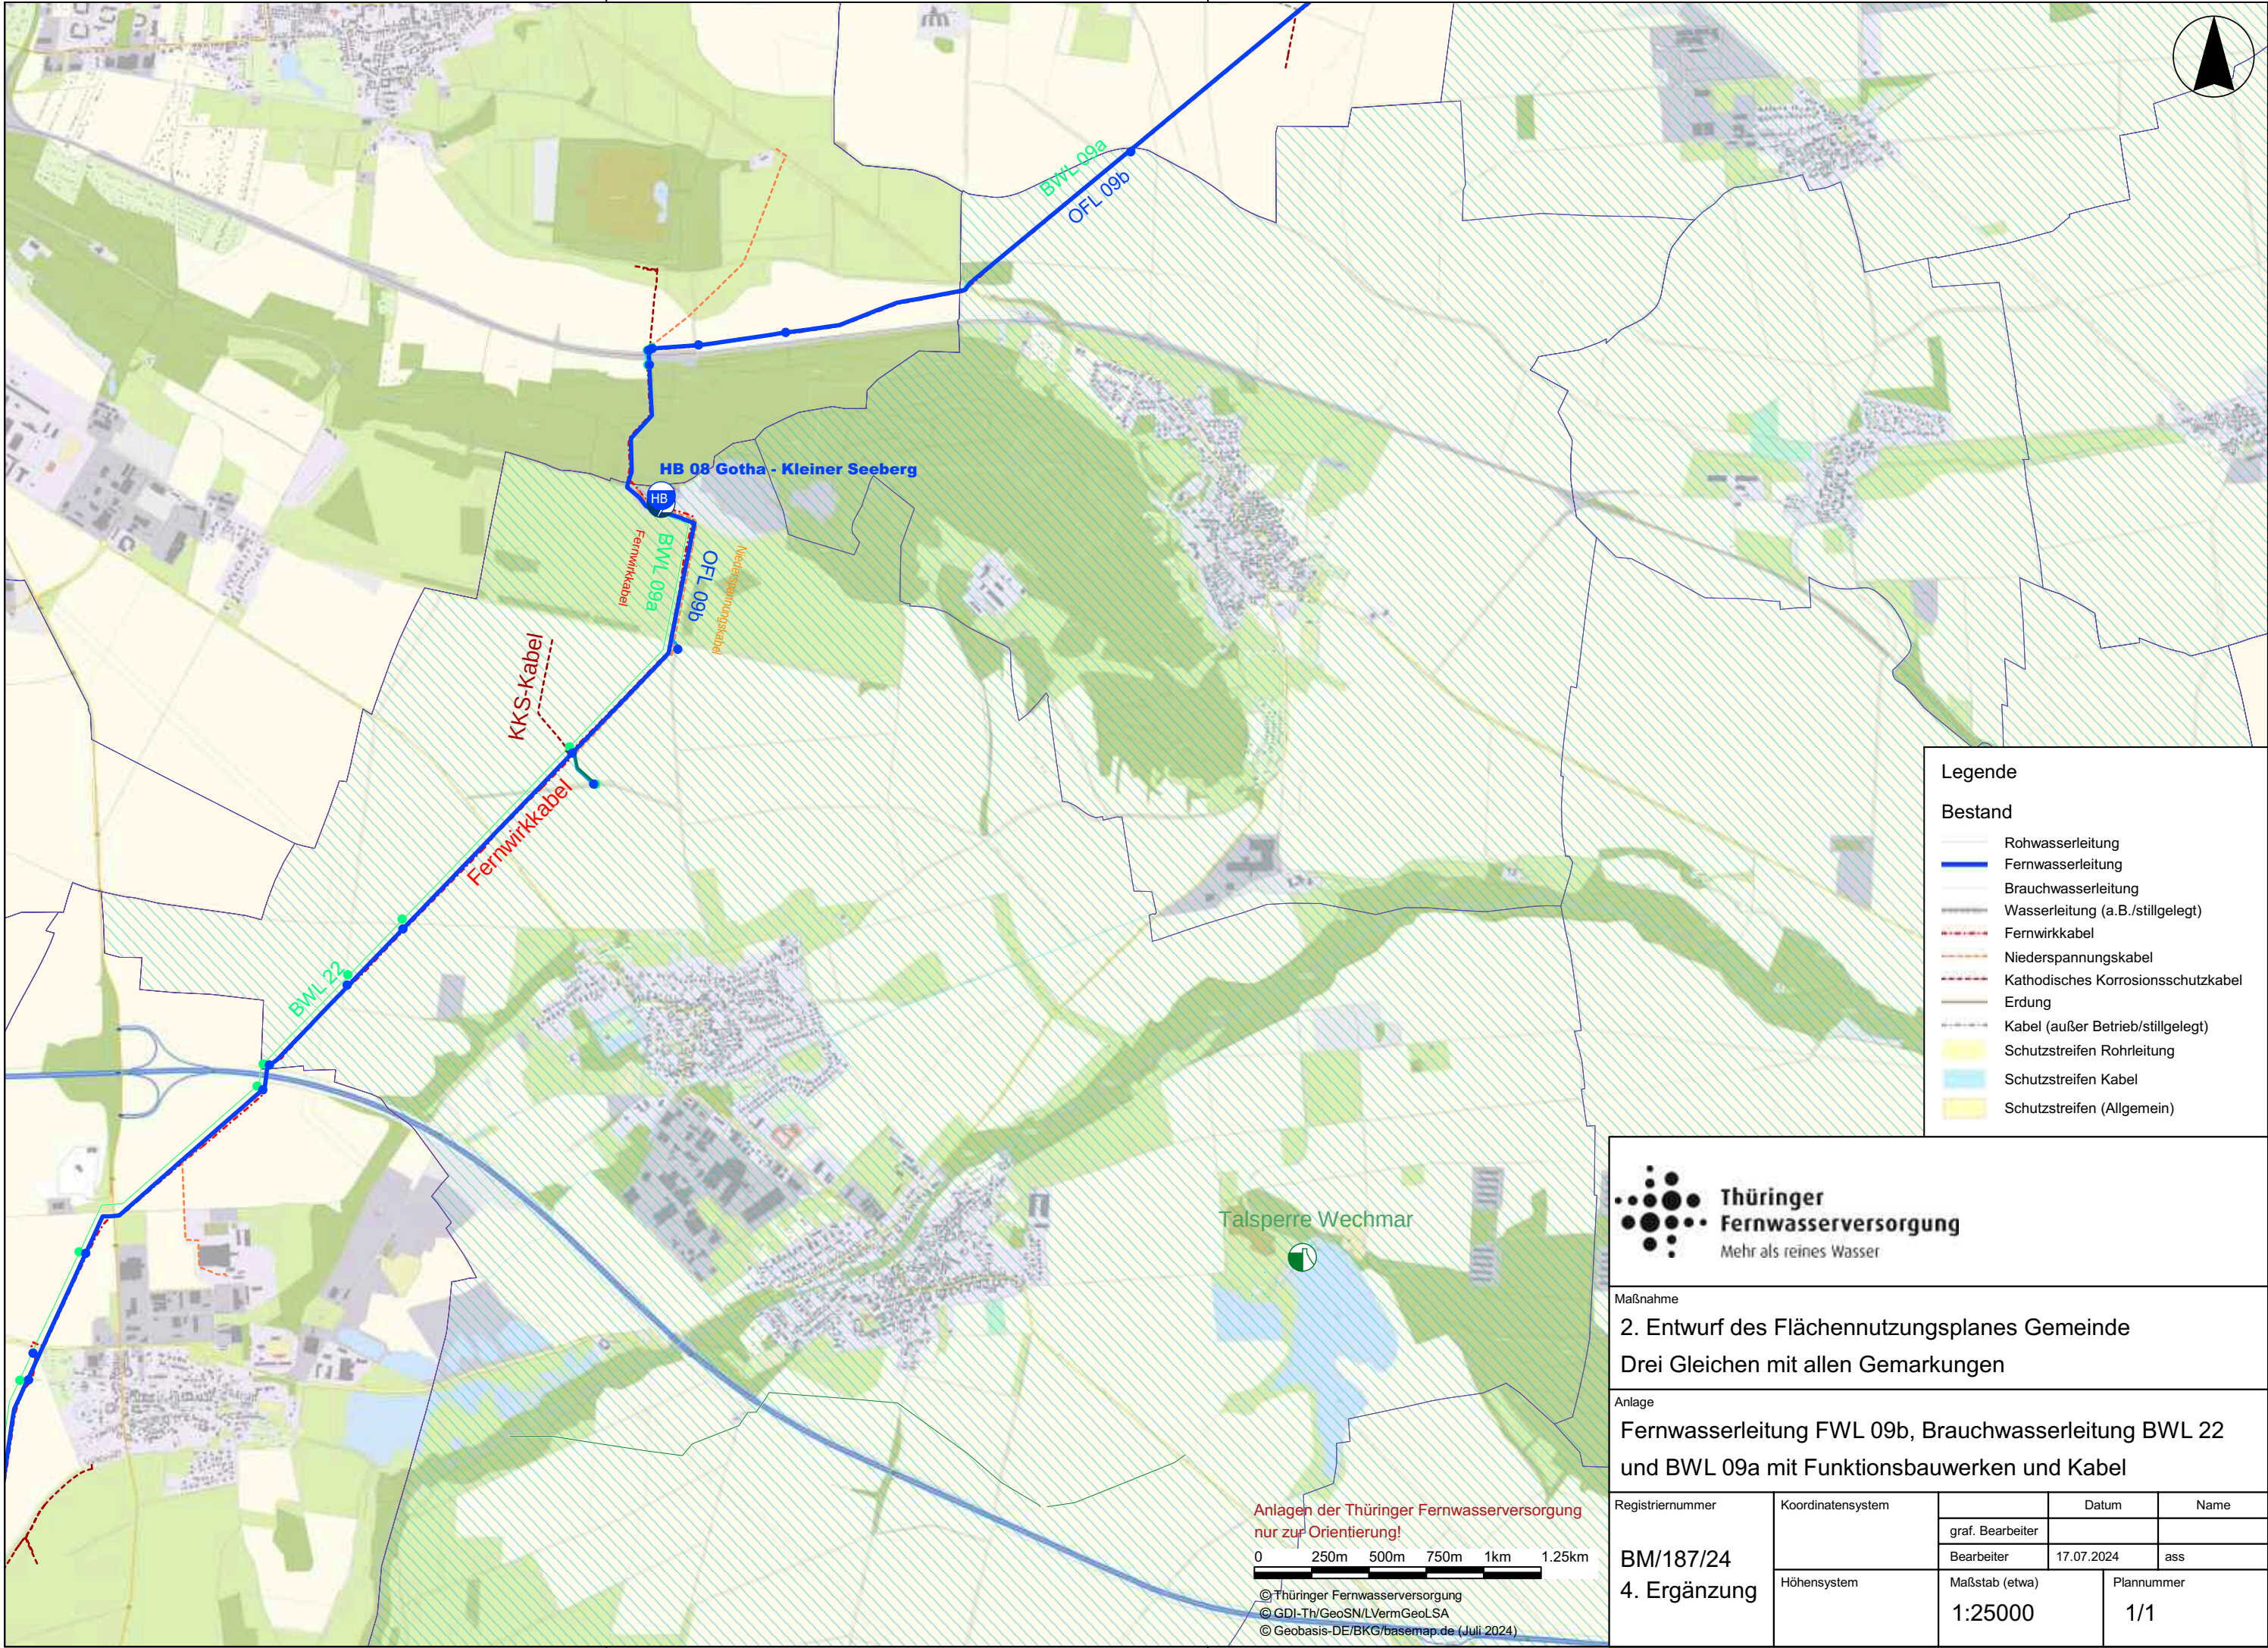

Legende

Bestand

- Rohwasserleitung
- Fernwasserleitung
- Brauchwasserleitung
- Wasserleitung (a.B./stillgelegt)
- Fernwirkkabel
- Niederspannungskabel
- Kathodisches Korrosionsschutzkabel
- Erdung
- Kabel (außer Betrieb/stillgelegt)
- Schutzstreifen Rohrleitung
- Schutzstreifen Kabel
- Schutzstreifen (Allgemein)



Maßnahme
**2. Entwurf des Flächennutzungsplanes Gemeinde
Drei Gleichen mit allen Gemarkungen**

Anlage
**Fernwasserleitung FWL 09b, Brauchwasserleitung BWL 22
und BWL 09a mit Funktionsbauwerken und Kabel**

Registriernummer	Koordinatensystem		Datum	Name
		graf. Bearbeiter		
BM/187/24 4. Ergänzung	Höhensystem	Bearbeiter	17.07.2024	ass
		Maßstab (etwa)	Plannummer	
		1:25000	1/1	

Anlagen der Thüringer Fernwasserversorgung
nur zur Orientierung!

0 250m 500m 750m 1km 1.25km

© Thüringer Fernwasserversorgung
© GDI-Th/GeoSN/LVermGeoLSA
© Geobasis-DE/BKG/basemap.de (Juli 2024)